



**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ
CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
NƯỚC SẠCH THÀNH PHẨM**

MẪU SỐ 2

KQKTCL

NĂM 2022

Các nhà máy sử dụng nguyên liệu đầu vào: **NƯỚC SÔNG ĐỒNG NAI**

Tháng	Mức độ giám sát	CNCN Biên Hòa (ĐĐ: P. Quyết Thắng, CS: 36.000m ³ /ngày)		CNCN Long Bình (ĐĐ: P. Tân Biên, CS: 30.000m ³ /ngày)		CNCN Thiện Tân (ĐĐ: P. Tân Biên, CS: 200.000m ³ /ngày)		Liệt kê giá trị các chỉ tiêu chất lượng không đạt
		Số mẫu	Đạt (%)	Số mẫu	Đạt (%)	Số mẫu	Đạt (%)	
10 Tuần 2	A	/	/	3	100	/	/	

Tháng	Mức độ giám sát	CNCN Nhơn Trạch (ĐĐ: P. Tân Biên, CS: 100.000m ³ /ngày)		CNCN Thạnh Phú (ĐĐ: Xã Thiện Tân, CS: 30.000m ³ /ngày)		CNCN Long Thành		Liệt kê giá trị các chỉ tiêu chất lượng không đạt
		Số mẫu	Đạt (%)	Số mẫu	Đạt (%)	Số mẫu	Đạt (%)	
10 Tuần 2	A	/	/	/	/	6	100	

Các nhà máy sử dụng nguyên liệu đầu vào: **NƯỚC HỒ**

Tháng	Mức độ giám sát	CNCN Vĩnh An (ĐĐ: Hồ Trị An, CS: 4.800m ³ /ngày)		CNCN Xuân Lộc (ĐĐ: Hồ Núi Lè, CS: 7.000m ³ /ngày)		CNCN Xuân Lộc (ĐĐ: Hồ Gia Ui, CS: 10.000m ³ /ngày)		CNCN Tân Định (ĐĐ: Hồ Ba Giọt, CS: 4.6000m ³ /ngày)		Liệt kê giá trị các chỉ tiêu chất lượng không đạt
		Số mẫu	Đạt (%)	Số mẫu	Đạt (%)	Số mẫu	Đạt (%)	Số mẫu	Đạt (%)	
10 Tuần 2	A	/	/	6	100	7	100	/	/	

Các nhà máy sử dụng nguyên liệu đầu vào: **NƯỚC DƯỚI ĐẤT**

Tháng	Mức độ giám sát	CNCN Vĩnh An (ĐĐ: TT Trảng Bom, CS: 2.000m ³ /ngày)		CNCN Tân Định (ĐĐ: TT Tân Phú, CS: 2.500m ³ /ngày)		Liệt kê giá trị các chỉ tiêu chất lượng không đạt
		Số mẫu	Đạt (%)	Số mẫu	Đạt (%)	
10 Tuần 2	A	/	/	10	100	

Ghi chú: Dấu (/): Không thực hiện.

Biên Hòa, ngày 17 tháng 10 năm 2022
TU. GIÁM ĐỐC
TP. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC



Võ Thành Phương



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH THÀNH PHẨM

MẪU SỐ 1

KQKTCL

Năm: 2022

KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC TUẦN 2 THÁNG 10 NĂM 2022

QCVN 01-1: 2018/BYT

STT	Đơn vị	Loại nước	Vị trí lấy mẫu	Ngày xét nghiệm	Phương pháp lấy mẫu	pH ^(*)	Độ đục	Mùi, vị	Clor dư	Màu sắc	Coliforms tổng số	Escherichia Coli
1	Chi nhánh cấp nước Tân Định.	Nước sinh hoạt.	Giếng 1 - Tân Phú.	11/10/2022	/	6.76	0.08	Không mùi, vị lạ	0.60	KPH	0/100ml	0/100ml
2		Nước sinh hoạt.	Giếng 2 - Tân Phú.	11/10/2022	/	6.95	0.05	Không mùi, vị lạ	0.55	KPH	0/100ml	0/100ml
3		Nước sinh hoạt.	Giếng 3 - Tân Phú.	11/10/2022	/	6.87	0.06	Không mùi, vị lạ	0.60	KPH	0/100ml	0/100ml
4		Nước sinh hoạt.	Giếng 4 - Tân Phú.	11/10/2022	/	6.86	0.05	Không mùi, vị lạ	0.55	KPH	0/100ml	0/100ml
5		Nước sinh hoạt.	Giếng 5 - Tân Phú.	11/10/2022	/	6.87	0.02	Không mùi, vị lạ	0.60	KPH	0/100ml	0/100ml
6		Nước sinh hoạt.	Giếng 7 - Tân Phú.	11/10/2022	/	6.75	0.08	Không mùi, vị lạ	0.60	KPH	0/100ml	0/100ml
7		Nước sinh hoạt.	KP3, Tà Lài.	11/10/2022	/	6.84	0.04	Không mùi, vị lạ	0.70	KPH	0/100ml	0/100ml


STT	Đơn vị	Loại nước	Vị trí lấy mẫu	Ngày xét nghiệm	Phương pháp lấy mẫu	pH ^(*)	Độ đục	Mùi, vị	Clor dư	Màu sắc	Coliforms tổng số	Escherichia Coli
8	Chi nhánh cấp nước Tân Định.	Nước sinh hoạt.	KCN Tân Phú.	11/10/2022	/	6.87	0.06	Không mùi, vị lạ	0.70	KPH	0/100ml	0/100ml
9		Nước sinh hoạt.	Ấp 2, xã Phú Lộc.	11/10/2022	/	6.83	0.10	Không mùi, vị lạ	0.65	KPH	0/100ml	0/100ml
10		Nước sinh hoạt.	KP8, Lương Thế Vinh.	11/10/2022	/	6.86	0.05	Không mùi, vị lạ	0.70	KPH	0/100ml	0/100ml
11	Chi nhánh cấp nước Xuân Lộc.	Nước sinh hoạt.	Trạm Gia Ray	11/10/2022	/	7.46	0.34	Không mùi, vị lạ	0.60	1.85	0/100ml	0/100ml
12		Nước sinh hoạt.	Khu 2 - Thị trấn Gia Ray	11/10/2022	/	7.48	0.49	Không mùi, vị lạ	0.35	2.07	0/100ml	0/100ml
13		Nước sinh hoạt.	Khu 7 - Thị trấn Gia Ray	11/10/2022	/	7.45	0.35	Không mùi, vị lạ	0.35	1.78	0/100ml	0/100ml
14		Nước sinh hoạt.	Khu 8 - Thị trấn Gia Ray	11/10/2022	/	7.32	0.59	Không mùi, vị lạ	0.30	2.37	0/100ml	0/100ml
15		Nước sinh hoạt.	Ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp	11/10/2022	/	7.49	0.64	Không mùi, vị lạ	0.30	2.74	0/100ml	0/100ml
16		Nước sinh hoạt.	Trạm Tâm Hưng Hòa	11/10/2022	/	7.53	0.47	Không mùi, vị lạ	0.60	1.92	0/100ml	0/100ml

STT	Đơn vị	Loại nước	Vị trí lấy mẫu	Ngày xét nghiệm	Phương pháp lấy mẫu	pH ^(*)	Độ đục	Mùi, vị	Clor dư	Màu sắc	Coliforms tổng số	Escherichia Coli
17	Chi nhánh cấp nước Xuân Lộc.	Nước sinh hoạt.	Áp 3, xã Xuân Tâm	11/10/2022	/	7.54	0.71	Không mùi, vị lạ	0.35	2.74	0/100ml	0/100ml
18		Nước sinh hoạt.	Áp 5, xã Xuân Tâm	11/10/2022	/	7.50	0.41	Không mùi, vị lạ	0.35	2.00	0/100ml	0/100ml
19		Nước sinh hoạt.	Áp 6, xã Xuân Tâm	11/10/2022	/	7.43	0.81	Không mùi, vị lạ	0.30	3.26	0/100ml	0/100ml
20		Nước sinh hoạt.	Áp 3, xã Xuân Hưng	11/10/2022	/	7.34	0.97	Không mùi, vị lạ	0.30	2.96	0/100ml	0/100ml
21		Nước sinh hoạt.	Áp 4, xã Xuân Hưng	11/10/2022	/	7.37	0.94	Không mùi, vị lạ	0.30	3.85	0/100ml	0/100ml
22		Nước sinh hoạt.	Giếng khoan trạm Sông Ray	11/10/2022	/	7.48	0.38	Không mùi, vị lạ	0.50	1.92	0/100ml	0/100ml
23		Nước sinh hoạt.	Xã Xuân Đông, Cẩm Mỹ	11/10/2022	/	7.66	0.35	Không mùi, vị lạ	0.30	2.74	0/100ml	0/100ml
24	Chi nhánh cấp nước	Nước sinh hoạt.	KCN Giang Điền - Đường số 6, KCN Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai	11/10/2022	/	7.20	0.08	Không mùi, vị lạ	0.39	0.37	0/100ml	0/100ml
25	Long Bình.	Nước sinh hoạt.	Nhà dân - Số nhà 161F, đường 3/2, KP5, thị trấn Trảng Bom, Đồng Nai.	11/10/2022	/	7.14	0.08	Không mùi, vị lạ	0.38	0.30	0/100ml	0/100ml

STT	Đơn vị	Loại nước	Vị trí lấy mẫu	Ngày xét nghiệm	Phương pháp lấy mẫu	pH ^(*)	Độ đục	Mùi, vị	Clor dư	Màu sắc	Coliforms tổng số	Escherichia Coli
26	Chi nhánh cấp nước Long Bình.	Nước sinh hoạt.	Đông hồ D300 - KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai.	11/10/2022	/	7.24	0.18	Không mùi, vị lạ	0.31	0.44	0/100ml	0/100ml
27		Nước sinh hoạt.	Trạm bơm Nhơn Trạch.	11/10/2022	/	6.99	0.03	Không mùi, vị lạ	0.55	0.52	0/100ml	0/100ml
28		Nước sinh hoạt.	Ngã tư Tín Nghĩa.	11/10/2022	/	7.11	0.12	Không mùi, vị lạ	0.50	0.59	0/100ml	0/100ml
29	Chi nhánh cấp nước Long Thành.	Nước sinh hoạt.	KCN Nhơn Phú.	11/10/2022	/	7.15	0.06	Không mùi, vị lạ	0.43	0.59	0/100ml	0/100ml
30		Nước sinh hoạt.	Trạm Tam Phước	11/10/2022	/	7.20	0.05	Không mùi, vị lạ	0.30	0.89	0/100ml	0/100ml
31		Nước sinh hoạt.	KCN Long Thành	11/10/2022	/	7.25	0.10	Không mùi, vị lạ	0.20	1.04	0/100ml	0/100ml
32		Nước sinh hoạt.	UBND huyện Long Thành.	11/10/2022	/	7.11	0.03	Không mùi, vị lạ	0.35	0.37	0/100ml	0/100ml

Biên Hòa, ngày 17 tháng 10 năm 2022

TUO, GIÁM ĐỐC
TP. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

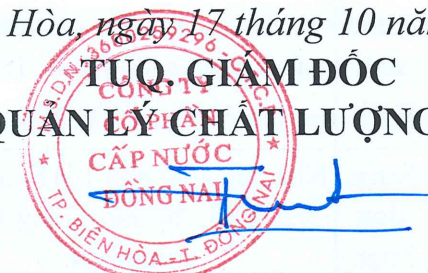

Võ Thành Phương